

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор
ООО "Горводоканал"

Ю.О.Ильин

" " февраль 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технического обслуживания и ремонта систем автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре ООО «Горводоканал».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование	Проведение технического обслуживания и ремонта установленных систем автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре.
2	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО «Горводоканал» Почтовый адрес: 440031, г. Пенза, ул. Кривошее, 24 ИНН 5836623790 ОГРН 1065836023714 Р/С 40702810715000002355 Пензенский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Пенза К/с 30101810600000000718 БИК 045655718 Главный управляющий директор Ю.О.Ильин действует на основании доверенности №248 от 15.11.2019г. Тел.: +7(8412) 20-96-20 , факс: +7(8412) 34-60-75 E-mail: vodokanal-pnz@gvkpenza.ru
3	Основание для проведения технического обслуживания.	Требование постановления Правительства РФ от 30.12.2011 года №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», требование статьи 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.
4	Место проведения технического обслуживания.	ООО «Горводоканал» адрес: г. Пенза, ул.Совхозная,4А, станция «Бессоновская». ООО «Горводоканал», адрес: г. Пенза, ул. Лер-

		монтажа, 32А, станция «3-й подъем». ООО «Горводоканал», адрес: г. Пенза, ул. Ново-Казанская, 10А, станция «Измайловская». ООО «Горводоканал», адрес: г.Пенза, ул. Совхозная, 27А, цех ОСК.
5	Общая площадь обслуживаемых помещений	1400 кв.м.
6	Источник финансирования	Собственные средства
7	Помещения пожарного поста	Помещения станций с круглосуточным пребыванием сотрудников .
8	Наличие пожароопасных помещений	Отсутствуют.
9	Основные технические требования	Обеспечение исправной работы АПС и СОУЭ на объектах, проведение их планового ежемесячного технического обслуживания, ремонта. Проведение внепланового технического обслуживания в случае поступления ложных сигналов тревоги с обслуживаемых объектов по телефону, в случае отказа аппаратуры, по заявке заказчика. Обеспечение круглосуточного мониторинга объектов посредством телефонной связи. Обеспечение прибытия исполнителя на объекты для устранения неисправностей в кратчайший срок (не превышающий 2-х часов). Проведение ремонтных работ по заявке заказчика не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявки. Ведение технической документации по учету работы АПС и СОУЭ, проведенных ремонтах с отметкой об устранении неисправностей.
10	Срок проведения работ	Ежемесячно в течение 1 года после заключения договора.
11	Основные требования к производителю работ.	Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». Выполнение ремонтно-профилактических работ с использованием оригинальных расходных материалов, приспособлений, мерительного инструмента. При невозможности ремонта оборудования представлять заказчику акты экспертизы технического состояния оборудования. Нести ответственность по охране труда, элек-


		требезопасности, пожарной безопасности при выполнении работ, соблюдать требования пропускного режима на объектах предприятия.
--	--	---

Технический директор ООО «Горводоканал»



А.С.Наголюк

Начальник отдела ГО и ЧС ООО «Горводоканал»

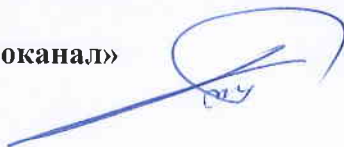

А.И.Большов


Приложение к техническому
заданию на проведение
технического обслуживания
систем АПС.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

приборов, входящих в состав АПС и подлежащих техническому обслуживанию
в подразделениях ООО «Горводоканал»

№ п/п	Наименование подразделения	Приборы АПС, требующие технического обслуживания
1	Цех ОСК	Прибор ПКП Кварц- 1шт. Прибор ПКП Гранит 3- 3 шт. Прибор ПКП Астра- 712 – 1шт. Извещатель дымовой ДИП -40 шт. Извещатель тепловой ИП – 68 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР – 10 шт. Таблички ВЫХОД – 50шт.
2	Станция НСВ «Измайловская»	Прибор ПКП «Гранит-5»-1шт. Извещатель дымовой ДИП- 12 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР – 2 шт Таблички ВЫХОД – 10шт.
3	Станция НСВ «Бессоновская»	Прибор ПКП Гранит-5 – 1 шт. Прибор ПКП Гранит-3 – 1 шт. Извещатель дымовой ДИП 14 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР 4 шт. Таблички ВЫХОД – 10шт.
4	Станция НСВ «3-й подъем»	Прибор ПКП Гранит-5 –шт. Прибор ПКП Гранит-3 – 1шт. Извещатель дымовой ДИП – 14шт. Извещатель пожарный ручной ИПР – 4шт. Таблички ВЫХОД – 10шт.

Начальник отдела ГО и ЧС

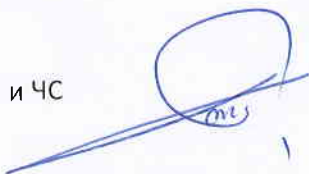

А.И.Большов